


LEIKKAUS

Kiilax tarkastusluukku EI60PTL

Ulkomitat:

b = _____

h = _____

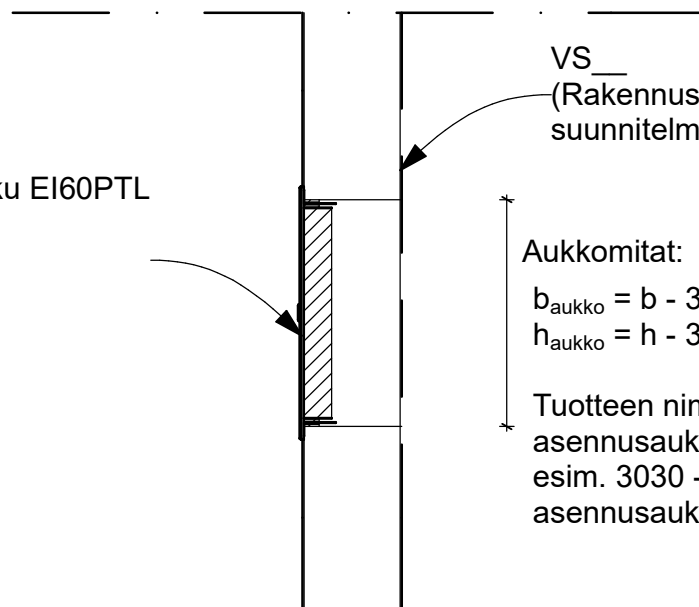

VS____
(Rakennusselostuksen ja suunnitelmien mukaan)


Aukkomitat:

$b_{\text{aukko}} = b - 35 \text{ mm}$

$h_{\text{aukko}} = h - 35 \text{ mm}$

Tuotteen nimike vastaa asennusaukon mitta, esim. 3030 -tarkastusluukun asennusaukon mitta on 300x300 mm.

EDESTÄ

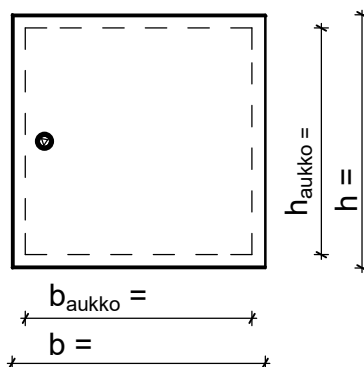

Luukun asennus pikakiinnikkein. Mikäli käytetään muita kiinnikkeitä, tehdään asennus kehyksen kaikista rei'istä:

- Pelti- ja puuranka, ruuvit väh. 4,5 x 35 mm
- Harkkoseinät naulat tai ruuvit väh. 2,9x65 mm

Käytössä luukun kansi pidettävä kiinni ja lukittuna.

Palotestattu ja tyyppihyväksytty EI60 -luokiteltu tarkastusluukku pystyrakenteisiin.

Tuotteen maksimitat ja asennus tulee tehdä tyyppihyväksyntäpäätöksen VTT-RTH-00037-14 mukaisesti.

Kohteen suunnittelijan on tarkistettava rakennetyypin soveltuvuus aina tapauskohtaisesti.